

L	*	W	*	H	
325.8	*	107	*	41 (1U)	mm
12.8	*	4.21	*	1.61 (1U)	inch



IEC62368-1



- 工业控制或自动化装置
- 测试和测量仪器
- 激光相关类机器
- 老化设备
- 数字广播
- 恒流源
- 冗余系统


通讯协议选项
输出电压(24V/48V)
输出功率
系列名

File Name:DPU-3200-SPEC 2019-09-25


电气规格

机 型		DPU-3200-24	DPU-3200-48	
输出	直流电压	24V	48V	
	额定电流	133A	67A	
	电流范围	0 ~ 133A	0 ~ 67A	
	额定功率	3192W	3216W	
	纹波与噪声 (最大) 备注2	300mVp-p	480mVp-p	
	电压调整范围	23.5 ~ 30V	47.5 ~ 58.8V	
	电压精度 备注4	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±0.5%	±0.5%	
	启动、上升时间	1500ms, 60ms/230VAC(满载时)		
	保持时间 (Typ.)	16ms / 230VAC(75%负载) 9ms / 230VAC(满载时)		
输入	电压范围 备注5	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC		
	频率范围	47 ~ 63Hz		
	功率因子 (Typ.)	0.97/230VAC(满载时)		
	效率 (Typ.) 备注6	93.5%	94.5%	
	交流电流 (Typ.) 备注5	17A/230VAC		
	浪涌电流 (Typ.)	冷启动55A/230VAC		
	漏电流	<2mA / 230VAC		
保护	过负载	额定输出功率的105 ~ 115% 用户可连续调整恒流限制或恒流限制延迟5秒后关闭输出电压, 重启后恢复		
	过电压	31.5 ~ 37.5V	63 ~ 75V	
	过温度	保护类型:关断输出电压,重启后恢复 关断输出电压,温度下降后自动恢复		
功能	输出电压调整 (PV)	输出电压是允许在50 - 125%额定输出电压之间调整, 请参考以下页面中的功能手册		
	恒流值调整 (PC)	恒流值是允许在20 - 100%额定输出电流之间调整, 请参考以下页面中的功能手册		
	遥控开关	利用电信号或干接点进行遥控 ON:短路 OFF:开路. 请参考以下页面中的功能手册		
	遥控侦测	可补偿线压降达0.5V, 请参考以下页面中的功能手册		
	辅助电源	5V @ 0.3A, 公差±10%, 纹波150mVp-p, 12V @ 0.8A, 公差±10%, 纹波450mVp-p		
环境	警报信号输出	用于T-Alarm和DC-OK的隔离TTL信号输出, 请参考以下页面中的功能手册		
	工作温度	-30 ~ +70℃ (参考"减额曲线")		
	工作湿度	20 ~ 90% RH无冷凝		
	存储温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH无冷凝		
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)		
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟		
安规和 电磁兼容 (备注9)	安全规范	UL62368-1, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004认证通过		
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC		
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH		
	电磁兼容发射	参数	标准	测试等级/备注
		Conducted	EN55032 (CISPR32) / EN55011 (CISPR11)	Class B
		Radiated	EN55032 (CISPR32) / EN55011 (CISPR11)	Class A
		Harmonic Current	EN61000-3-2	-----
		Voltage Flicker	EN61000-3-3	-----
	电磁兼容抗扰度	EN55024, EN61204-3, EN61000-6-2		
		参数	标准	测试等级/备注
		ESD	EN61000-4-2	Level 3, 8KV air ; Level 2, 4KV contact
		Radiated	EN61000-4-3	Level 3
		EFT / Burst	EN61000-4-4	Level 3
		Surge	EN61000-6-2	2KV/Line-Line 4KV/Line-Earth
		Conducted	EN61000-4-6	Level 3
		Magnetic Field	EN61000-4-8	Level 4
		Voltage Dips and Interruptions	EN61000-4-11	>95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, >95% interruptions 250 periods
其它	MTBF	168K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 44.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)		
	尺寸	325.8*107*41mm (L*W*H)		
	包装	2.76Kg;4pcs/12Kg/0.81CUFT		
备 注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 并联操作时, 在轻载条件下, 输出电压纹波可能高于规格值。当输出负载大于5%时, 它将恢复到正常纹波值。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。 6. 效率是在75%负载条件下测得。 7. 如果使用PV信号来调节Vo, 在某些工作条件下, Vo的纹波噪声可能稍微超过本规格书中定义的额定值。 8. 当2个或更多个DPU电源模块并联使用时, 过长的并行连接电缆容易对通信信号产生噪声干扰。因此, 建议使用适当的滤波器件, 以避免干扰通信。 9. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长600mm*宽900mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站 http://www.meanwell.com) 10. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。			

■ 方框图

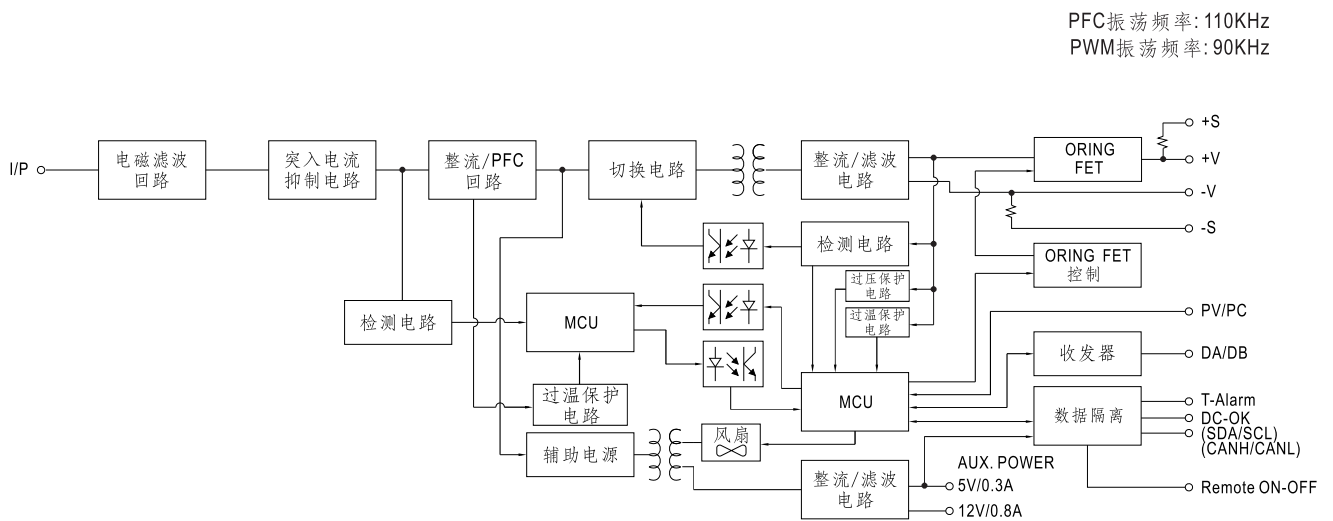


■ 静态特性曲线

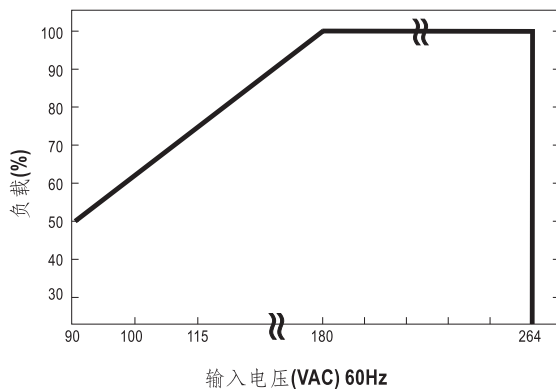


■ 降额负载vs输入电压

输入 \ 型号	24V	48V
180~264VAC	3192W 133A	3216W 67A
90VAC	1596W 66.5A	1608W 33.5A

■ 减额曲线

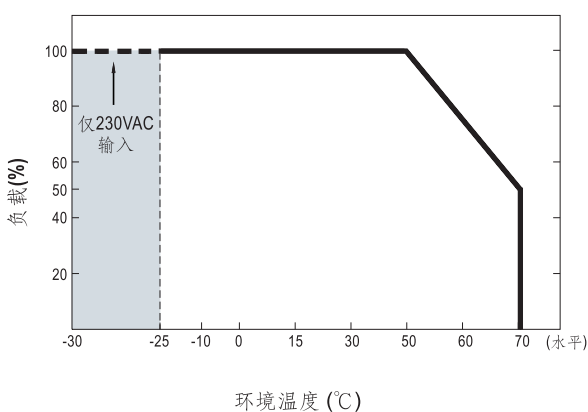

■ 效率vs负载(48V机型)

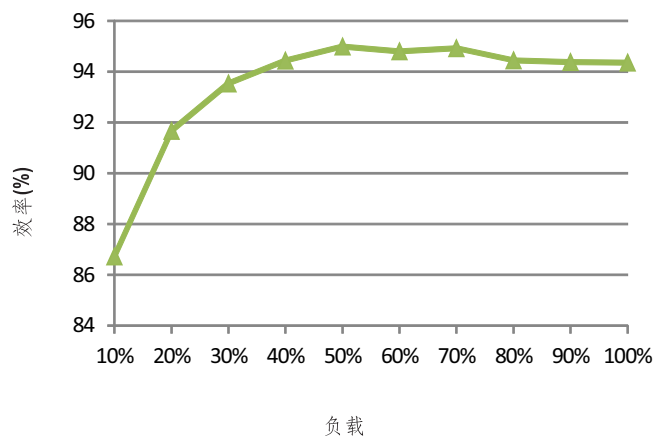


◎ 以上曲线是在230VAC下测得

功能手册

1. 电压降补偿

1.1 遥感侦测


※ 遥感对负载线压降补偿最大为0.5V

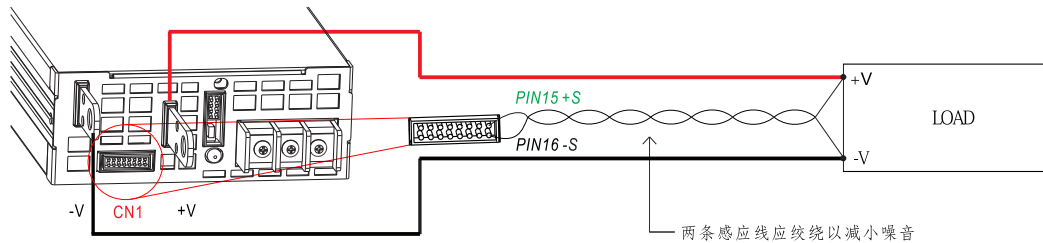

◎ +S要连接负载的正极，-S要连接负载的负极。


1.2 本地侦测

※ 若未使用遥感功能，+S,-S必须分别与+V(signal), -V(signal)连接以获取准确的输出电压值


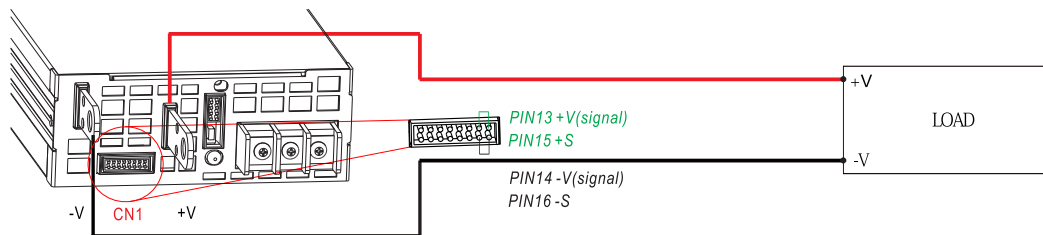


2. 输出电压调整(或PV / 远程电压调整 / 远程调整 / 裕量调整 / 动态电压调整)

※ 除了通过内部电位器调整, 输出电压还可以通过外部电压或外部电阻调整到额定电压的50~125%

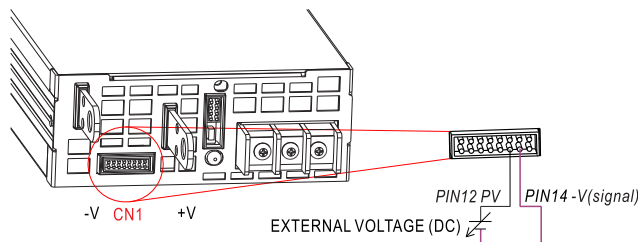

◎ 关于遥感侦测 / 本地侦测, 请参考“电压降补偿”部分

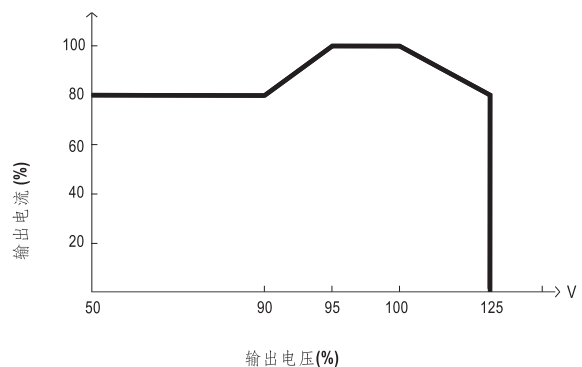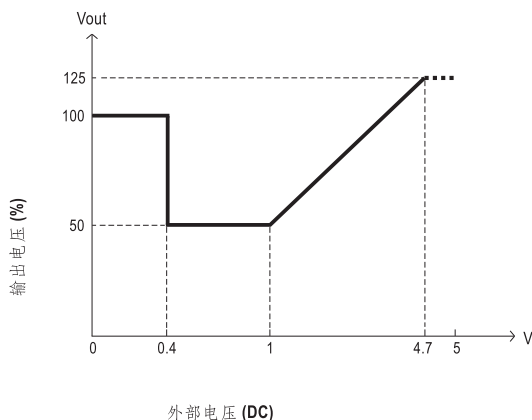


◎ 额定电流随输出电压调整变化

◎ 关于遥感侦测 / 本地侦测, 请参考“电压降补偿”部分


3. 恒流值编程(或PC/远程电流编程/动态电流修整)

※恒流值可以通过外部电压调整到额定电流的20~100%

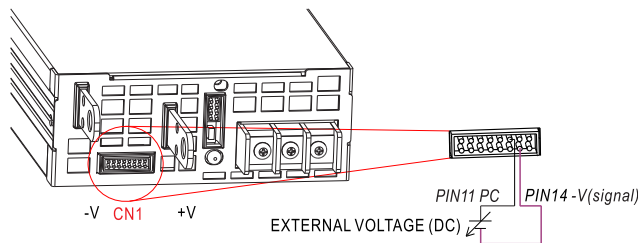


◎关于遥感侦测/本地侦测,请参考“电压降补偿”部分

※如果将输出电流设置的较低,当输出状态变为恒流模式时,在这样的条件下可能会引起更大的电流纹波。

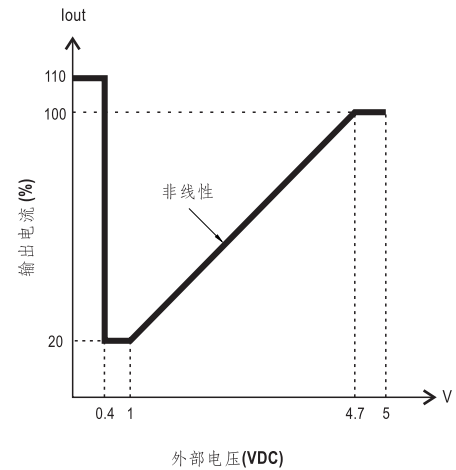

4. 遥控开/关


※电源可以通过遥控功能单独或与其他设备一起开启/关断

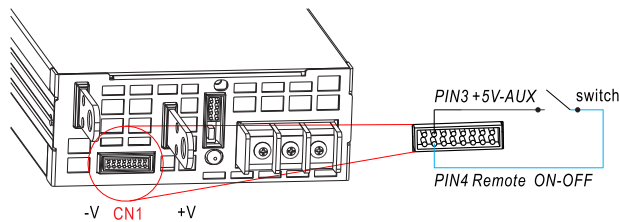

在 Remote ON-OFF 和 +5V-AUX 间	输出状态
Switch Short	开启
Switch Open	关断

5. 警报信号输出

※在CN1上有2个报警信号, DC OK和T-ALARM, 以TTL信号形式。这些信号与输出隔离。最大的吸收电流是10mA。

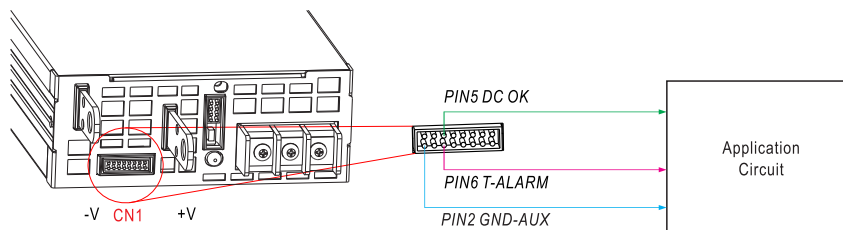

6.均流

DPU-3200具有内置主动式均流功能并且可以并联高达5台以提供更高的输出功率：

※电源供应器应用短而粗的导线并联然后连接负载

※各并联单元间的输出电压差异应小于0.2V

※总输出电流不可超过以下等式的计算值

(并联时的输出电流)=(各组的额定电流)×(组数)×0.9



※当总的输出电流小于总的额定电流的5%时，或者说每个单元的额定电流的5%*电源的数量时，每个电源的电流可能不会达到完全均衡。

※并联操作时，在轻载条件下，输出电压纹波可能高于规格值。当输出负载大于5%时，它将恢复到正常纹波值。

※CN500/SW1功能引脚连接

Parallel	PSU1		PSU2		PSU3		PSU4		PSU5	
	CN500	SW1	CN500	SW1	CN500	SW1	CN500	SW1	CN500	SW1
1 unit	X	ON	—	—	—	—	—	—	—	—
2 unit	V	ON	V	ON	—	—	—	—	—	—
3 unit	V	ON	V	OFF	V	ON	—	—	—	—
4 unit	V	ON	V	OFF	V	OFF	V	ON	—	—
5 unit	V	ON	V	OFF	V	OFF	V	OFF	V	ON

(V: CN500连接; X: CN500没有连接.)

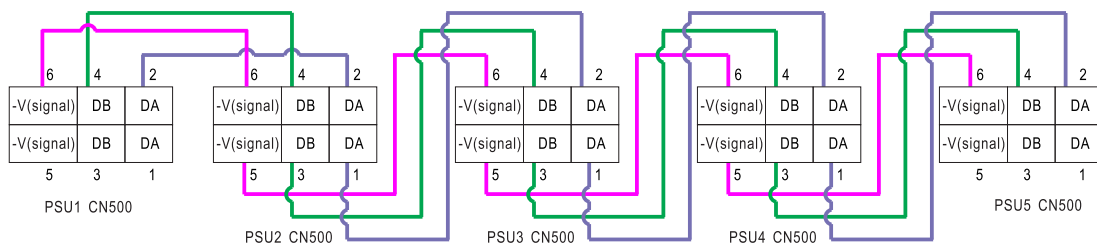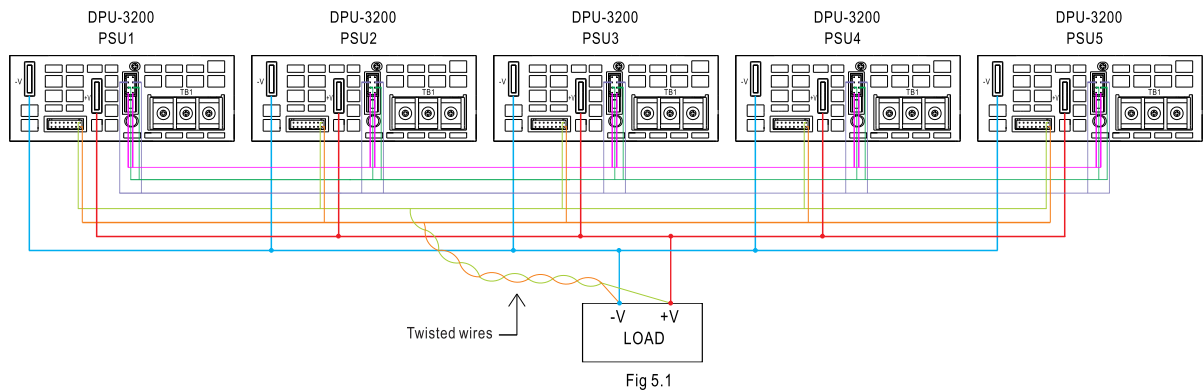


如果CN500线太长，感应线需绞绕以减少噪音。

◎ DA,DB和-V(signal)需相互并联连接

◎ 关于遥感侦测 / 本地侦测, 请参考“电压降补偿”部分

■ 机构尺寸


机壳型号: 256 单位:mm

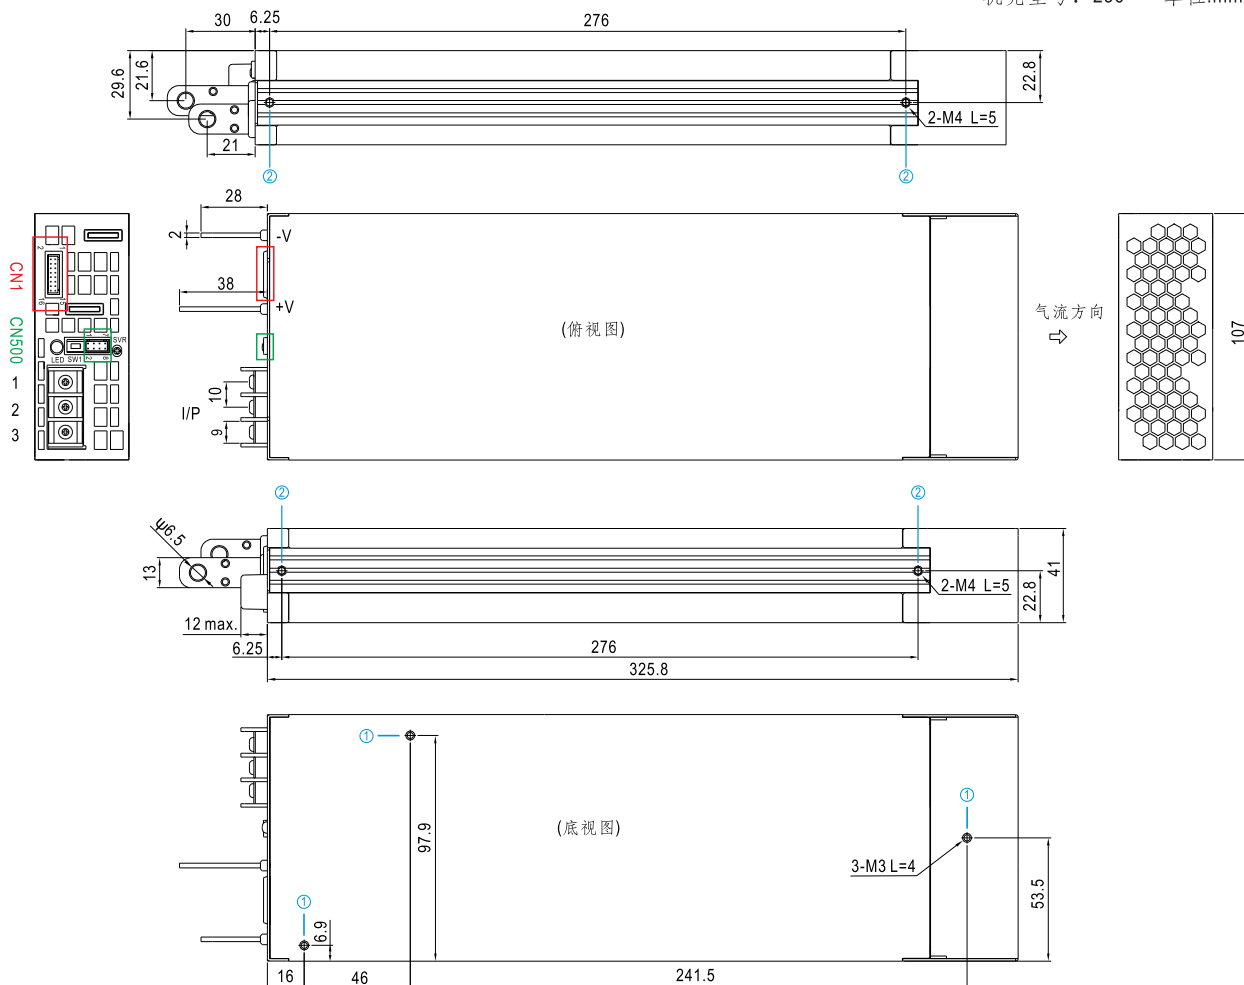


※ 安装指导

孔编号	推荐螺丝型号	最大穿透深度L	推荐安装扭矩
①	M3	6mm	6~8Kgf-cm
②	M4	7mm	7~10Kgf-cm

※ 控制pin脚定义 (CN1): HRS DF11-16DP-2DS或同等级



配套端子	HRS DF11-16DS或同等级
端子	HRS DF11-SC或同等级

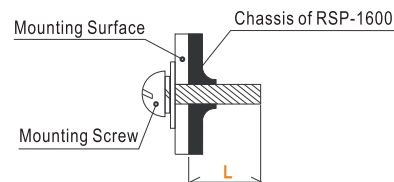

Pin脚	功能	描述
1	+12V-AUX	对GND-AUX (pin2)的辅助输出电压为10.6~13.2V,最大负载电流是0.8A. 该输出具有内置的"Oring diodes", 不受"遥控开关"功能控制
2	GND-AUX	辅助输出电压GND,该信号回路与主输出(+V&-V)是隔离的
3	+5V-AUX	对GND-AUX (pin2)的辅助输出电压为4.5~5.5V,最大负载电流是0.3A. 该输出具有内置的"Oring diodes", 不受"遥控开关"功能控制
4	Remote ON-OFF	每个单元可以通过电子信号或者开/关和+5V-AUX之间的干接点控制输出(备注2) 短路(4.5~5.5V): 电源开; 开路(0~0.5V): 电源关; 最大输出电压为5.5V.
5	DC-OK	高电平信号(4.5~5.5V): 当输出电压 $\leq 80\% \pm 5\%$. 低电平信号(-0.1~0.5V): 当输出电压 $\geq 80\% \pm 5\%$. 输出最大源电流为10mA(备注2)
6	T-ALARM	高电平信号(4.5~5.5V): 当内部温度超过温度报警极限时, 或风扇出现故障时. 低电平信号(-0.1~0.5V): 当内部温度正常时, 风扇正常工作. 输出最大源电流为10mA(备注2)
7,8,9	NC	标准型: 保留备用
	A0,A1,A2	PMBus / CANBus机型: PMBus / CANBus接口地址线(备注1)
10	NC	保留备用
11	PC	调整恒流值(备注1)
12	PV	调整输出电压(备注1)
13	+V (Signal)	输出电压正极 用于本地侦测功能;不可直接与负载连接
14	-V (Signal)	输出电压负极 用于本地侦测功能和特定功能;不可直接与负载连接
15	+S	感应信号+
16	-S	感应信号-


备注1: 非隔离信号, 参考输出端子-V(signal).

备注2: 隔离信号, 参考GND-AUX.

※LED指示灯状态

LED	描述
● 绿色	电源功能正常
● 红色	当不正常状态(过温保护, 过载保护, 风扇失效和充电超时)出现时, LED灯持续红色
● 红色(闪烁)	当充电器内部温度达60℃时LED灯将以红灯闪烁。在此状况下, 充电器仍正常工作而尚未进入OTP。 (同时, 警报信号将透过PMBus接口送出)

※AC输入端子pin脚定义

Pin脚编号	Pin脚功能	图	最大安装扭矩
1	FG 地		8Kgf-cm
2	AC/N		
3	AC/L		

※ 控制端子pin脚定义(CN500): HRS DF11-8DP-2DS或同等等级

	配套端子	HRS DF11-8DS或同等等级
	端子	HRS DF11-**SC或同等等级

Pin脚编号	功能	描述
1, 2	DA	用于并联控制的差分数字信号
3, 4	DB	用于并联控制的差分数字信号
5, 6	-V (Signal)	输出电压负极 用于本地侦测功能和特定功能;不可直接与负载连接
7	NC	标准型: 无
	SDA	PMBus机型: 使用在PMBus接口的串联数据(备注)
	CANH	CANBus机型: 使用在CANBus接口的数据线(备注)
8	NC	标准型: 无
	SCL	PMBus机型: 使用在PMBus接口的串联时钟(备注)
	CANL	CANBus机型: 使用在CANBus接口的数据线(备注)

※ 控制端子pin脚定义(SW1)

Pin脚编号	功能	描述
1, 2	终端电阻	SW1是为DA/DB信号和并行控制功能而设计的终端电阻选择器。

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>